


Ausführung des Wasserhausanschlusses nach DIN 1988 / DIN EN 1717 für die Anbindung an das öffentliche Wasserversorgungsnetz

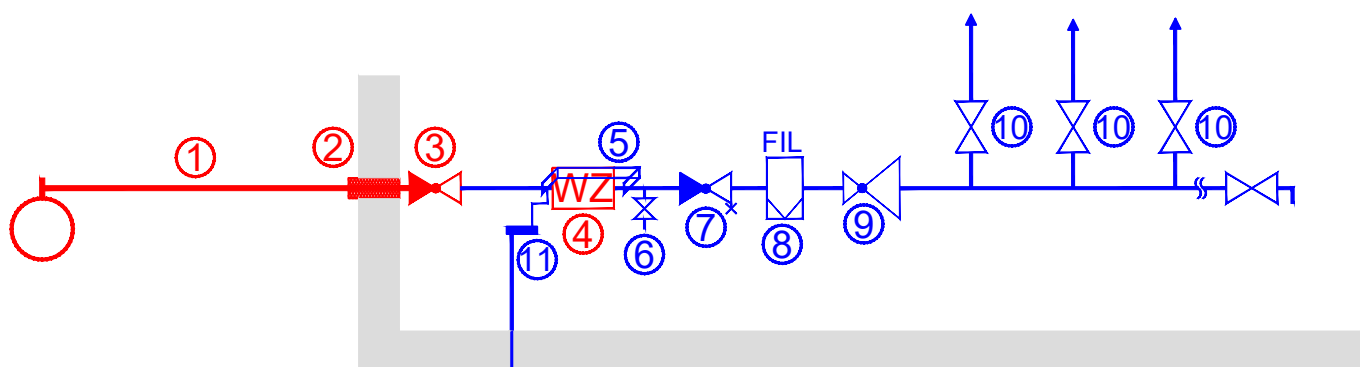

Eigentum Stadtwerke / Ausführung Regionalwerke Neckar-Kocher

1. Hausanschlussleitung
2. Wanddurchführung
3. Hauptabsperreinrichtung KFR = kombiniertes Freiflußventil mit Rückflussverhinderer
4. Wasserzähler

Eigentum Kunde / Installation darf nur von einem zugelassenen Vertragsinstallationsunternehmen ausgeführt werden

5. Wasserzählerplatte
6. Prüf- und Entleerstutzen 1/2"
7. KFR mit Entleerung
8. Filter nach DIN 19632
9. Druckminderventil bei Bedarf
10. Verteiler nach DIN 1988
11. Potentialausgleich mit Fundamenterder

Technische Betriebsführung:



Am Hungerberg 1 - 74172 Neckarsulm
Telefon: 07132 38192-03
Internet: www.rw-neckar-kocher.de
Email: verwaltung@rw-neckar-kocher.de

Eine Auflistung der zugelassenen Vertragsinstallationsunternehmen finden Sie unter
www.rw-neckar-kocher.de/gas